

JUMO MIDAS H20 HP

OEM-Druckmessumformer –
OEM-Pressure transmitter –
OEM-Convertisseur de pression –
High Pressure



Montageanleitung
Installation Instructions
Notice de montage

40102000T94Z000K000

V7.00/DE-EN-FR/00647648/2021-10-28



Internet : www.jumo.fr
E-Mail : info.fr@jumo.net
Télécopieur : +33 3 87 37 89 00
Téléphone : +33 3 87 37 53 00
57075 Metz Cedex 3, France
B.P. 45200
7 Rue des Drapiers

JUMO-REGULATION SAS

Internet : www.jumo.co.uk
Email : sales@jumo.co.uk
Fax : +44 1279 62 50 29
Phone : +44 1279 63 55 33
Temple Bank, Riverway
Harlow, Essex CM 20 2DY, UK

JUMO Instrument Co. Ltd.

36035 Fulda, Germany
Postadresse:

36039 Fulda, Germany
Mackenrodtstraße 14

Lieferadresse:

Internet : www.jumo.net

E-Mail : mail@jumo.net

Téléfax : +49 661 6003-606

Téléfon : +49 661 6003-715

36039 Fulda, Germany

Moltz-Juchheim-Straße 1

JUMO GmbH & Co. KG



Sicherheitshinweise/ Safety notes/ Conseils de sécurité



VORSICHT!

Der Druckmessumformer dient der Druckmessung in Gasen, Flüssigkeiten. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen. Das Gerät darf nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung dieser Betriebsanleitung, der einschlägigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das Gerät entspricht nicht den Anforderungen „Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion“ gemäß Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU. Technische Daten siehe Typenblatt 401020. Sollten bei der Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



CAUTION!


The pressure transmitter is used for measuring pressure in gases and liquids. If used incorrectly, the device can be dangerous. The device must only be installed, connected and operated by authorized and professionally qualified personnel, in accordance with these instructions, relevant standards and statutory requirements (as applicable to the application). It does not meet the requirements for "equipment with a safety function", as defined by Pressure Equipment Directive 2014/68/EU. For technical data, see data sheet 401020. Should any problems arise during startup, please contact us.



ATTENTION!


Le convertisseur de pression sert à mesurer les pressions dans des milieux liquides et gazeux. Une utilisation incorrecte peut être dangereuse. L'appareil ne peut être monté, raccordé et mis en service que par du personnel qualifié et autorisé en tenant compte des instructions qui se trouvent dans cette notice, des normes s'y référant, des dispositions légales (suivant applications). L'appareil ne répond pas aux exigences de „Composant avec fonction de sécurité“ suivant les directives concernant les équipements sous pression 2014/68/UE. Données techniques, voir fiche technique 401020. Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service, veuillez prendre contact avec nos services. Service soutien à la vente : 0892 700 733 (0,337 €/min)

Typenschild/ Nameplate/ Plaque signalétique/

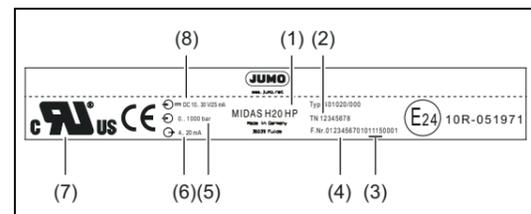

- (1) Typ/Type/Type
- (2) Teilenummer (TN)/Part no./Référence article
- (3) Herstelldatum (Jahr/Kalenderwoche)/
Date of manufacture (year/week)/
Date de fabrication (année/semaine) 1115 = 2011/15
- (4) Fertigungsnummer (F.Nr.)/Serial number/No de série
- (5) Messbereich/Measuring range/Etendue de mesure
- (6) Ausgangssignal/Output signal/Sortie
- (7) nur in Verbindung mit Typenzusatz 061; Bestellangaben beachten/only in connection with extra code 061; observe order details/uniquement en liaison avec l'option 061; veuillez respecter les références de command
- (8) Spannungsversorgung/Voltage supply/Alimentation

Zulässige Temperatur/ Permissible temperature/ Température admissible



Umgebung/environment/environnement
Elektrischer Anschluss/electrical connection/
raccordement électrique 11
-30 ... +100 °C
Lager/storage/en dépôt
-30 ... +100 °C
eingeschränkte Funktion/restricted function/
fonction limitée :
Kabelbruchgefahr/risk of cable break/
risque de rupture de câble



Umgebung/environment/environnement
Elektrischer Anschluss/electrical connection/
raccordement électrique 36, 52, 61, 77, 89
-40 ... +100 °C



Lager/storage/en dépôt
-40 ... +100 °C
Messstoff/medium/fluide à mesurer
-40 ... +125 °C



VORSICHT!

Das Messmedium darf nicht im Druckmessumformer einfrieren!

CAUTION!


The sample medium must **not** be allowed to freeze in the pressure transmitter!

ATTENTION !


Le fluide à mesurer **ne doit pas** geler à l'intérieur du convertisseur de pression !

Elektrischer Anschluss/ Electrical connection/ Raccordement électrique




Zweileitersystem/Two-wire system/Technique 2 fils

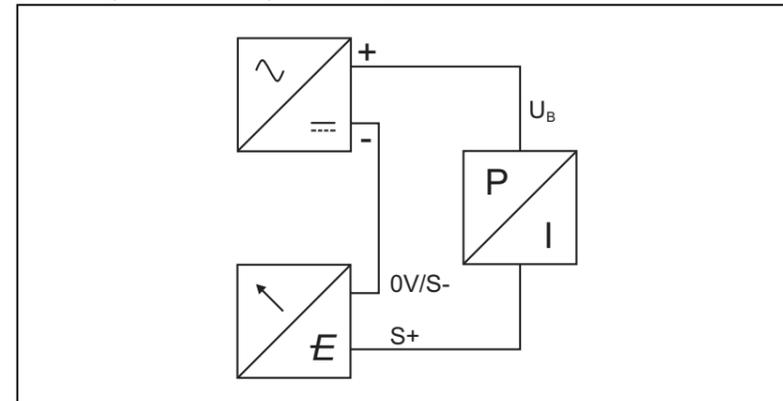

Dreileitersystem/Three-wire system/Technique 3 fils

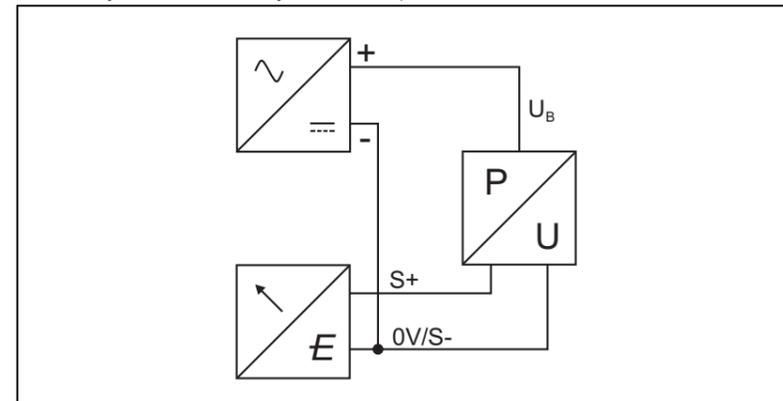

Anschluss Leitungsdose/ Connection line socket/ Raccordement connecteur 61

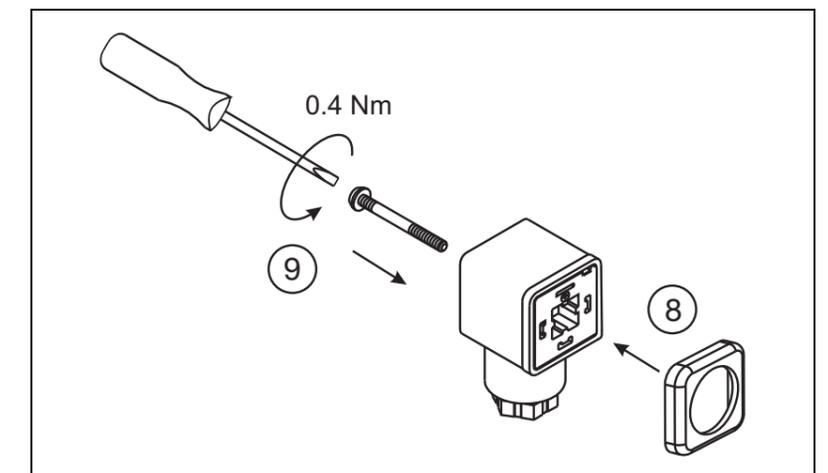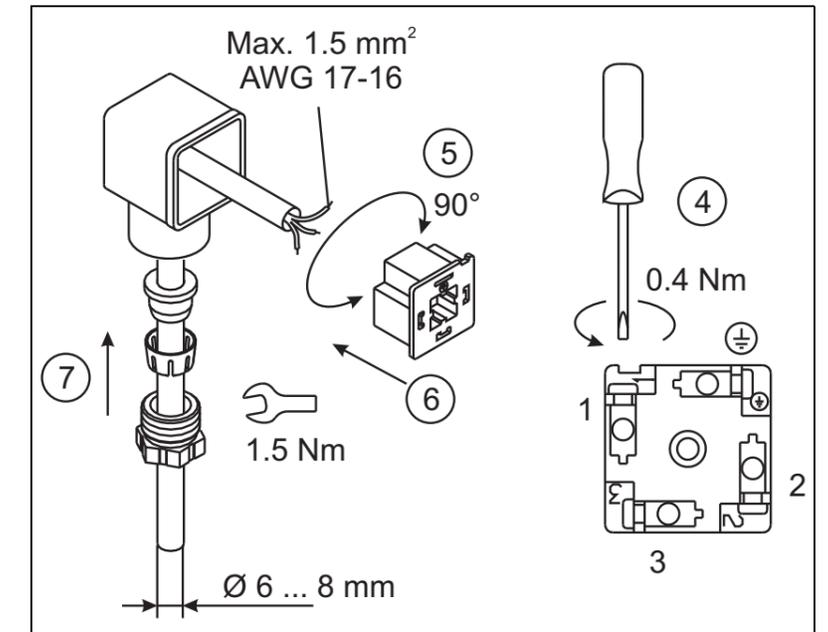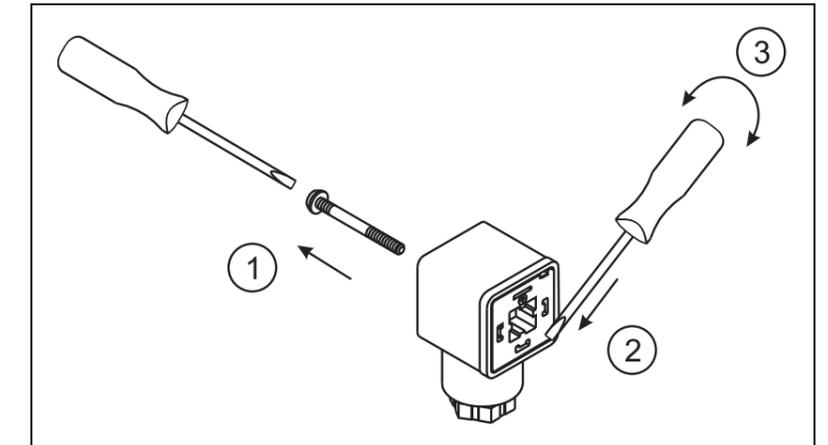

VORSICHT!

Dichtung (8) nicht vergessen!

CAUTION!

Don't forget the gasket (8)!

ATTENTION !

N'oubliez pas le joint (8) !

**Anschlussplan/
Connection diagram/
Schéma de raccordement**

Anschluss/Connection/Raccordement		Anschlussbelegung/Pin assignment/Brochage ^a						
		11 Festes Kabel/ Attached cable/ Câble fixe	36 Rundstecker/ Round plug/ Connecteur M12 x 1	52 Metri-Pack	61 Leitungsdose/ Line socket/ Connecteur	77 AMP Superseal	89 Deutsch DT04	
4 bis 20 mA, Zweileiter /4 to 20 mA, two-wire /4 à 20 mA, 2 fils								
Spannungsversorgung/ Voltage supply/ Alimentation	DC 10 ... 30 V ^b	U _B /S+ 0 V/S	WH BN	1 3	B A	1 2	3 1	A B
DC 0,5 bis 4,5 V, ratiometrisch /DC 0,5 to 4,5 V, ratiometric /DC 0,5 à 4,5 V, ratiométrique								
Spannungsversorgung/ Voltage supply/ Alimentation	DC 4,5 ... 5,5 V ^b	U _B 0 V/S- S+	WH BN GN	1 2 3	B A C	1 2 3	3 1 2	A B C
ratiometrischer Ausgang der Spannungsversorgung/ ratiometric output of the voltage supply/ sortie ratiométrique de la tension d'alimentation	10 ... 90 %							
DC 0 bis 10 V, Dreileiter/ DC 0 to 10 V, three-wire/ DC 0 à 10 V, 3 fils								
Spannungsversorgung/ Voltage supply/ Alimentation	DC 12 ... 30 V ^b	U _B 0 V/S- S+	WH BN GN	1 2 3	B A C	1 2 3	3 1 2	A B C
DC 1 bis 5(6) V, Dreileiter/ DC 1 to 5(6) V, two-wire/ DC 1 à 5(6) V, 3 fils								
Spannungsversorgung/ Voltage supply/ Alimentation	DC 9 ... 30 V ^b	U _B 0 V/S- S+	WH BN GN	1 2 3	B A C	1 2 3	3 1 2	A B C
Funktionspotenzialausgleichsleiter/ Functional bonding conductor/ Conducteur de liaison fonctionelle			-	4	C ^c		2 ^c	C ^c

^a Abbildung: Anschluss am Druckmessumformer/Figure: Pressure transmitter connector/Figure : raccordement au convertisseur de pression

^b Das Gerät muss mit einem Stromkreis versorgt werden, der den Anforderungen an „Energiebegrenzte Stromkreise“ der EN 61010-1 genügt./The device must be equipped with an electrical circuit that meets the requirements of EN 61010-1 with regard to "Limited-energy circuits"/L'appareil doit être alimenté par un circuit électrique qui satisfait aux exigences de la norme EN 61010-1 "Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire".

^c nur bei Zweileiter/only for two-wire/uniquement pour 2 fils

Farbbelegung:/ Color assignment:/ Repérage des couleurs :	Anschlussleitung Rundstecker/ Connecting cable round plug/ Connecteur coaxial M12 x 1	1 BN	Braun	Brown	Brun
		2 WH	Weiß	White	Blanc
		3 BU	Blau	Blue	Bleu
		4 BK	Schwarz	Black	Noir

Die Farben sind **nur** für A-codierte Standardkabel gültig!/The color assignment **only** apply to A-coded standard cables!/Les repérage des couleurs **n'est valable que** pour un câble standard codé A!

Funktionspotenzialausgleichsleiter/Functional bonding conductor/Conducteur de liaison fonctionelle FB

VORSICHT!
Der Druckmessumformer muss mit dem Potenzialausgleichssystem der Anlage über den elektrischen Anschluss oder den Prozessanschluss verbunden werden.

CAUTION!
The pressure transmitter has to be connected to the potential equalization system of the plant through the electrical connection or process connection.

ATTENTION !
Le convertisseur de pression doit être raccordé avec la liaison équipotentielle de l'installation via le raccordement électrique ou le raccord de process.

Zulassungen/Prüfzeichen/Approvals/approval marks/Homologations/Marques de contrôle

EAC	Prüfstelle/Testing agency/Organisme d'essai Zertifikate/Prüfnummern/Certificates/certification numbers/Numéros d'essai Prüfgrundlage/Inspection basis/Base d'essai gilt für/valid for/s'applique à	«Промтехконтроль» EAЭС N RU Д-DE.PA01.B.80830/21 TR TS 020/2011 Typ/Type 401020
UL	Prüfstelle/Testing agency/Organisme d'essai Zertifikate/Prüfnummern/Certificates/certification numbers/Numéros d'essai Prüfgrundlage/Inspection basis/Base d'essai gilt für/valid for/s'applique à	Underwriters Laboratories E201387 UL 61010-1 (3. Ed.), CAN/CSA-22.2 No. 61010-1 (3. Ed.) Typ/Type 401020 in Verbindung mit Typenzusatz 061/ in connection with extra code 061/en liaison avec l'option 061
E24	Prüfstelle/Testing agency/Organisme d'essai Zertifikate/Prüfnummern/Certificates/certification numbers/Numéros d'essai Prüfgrundlage/Inspection basis/Base d'essai gilt für/valid for/s'applique à	NSAIO (National Standards Authority of Ireland) E24 10R-051971 UN ECE R10 Typ/Type 401020

Abmessungen/Dimensions/Dimensions

Elektrischer Anschluss/Electrical connection/Raccordement électrique

<p>11 Festes Kabel/Attached cable/Câble fixe</p>	<p>36 Rundstecker/Round plug/Connecteur M12 x 1</p>	<p>52 Metri-Pack</p>
<p>61 Leitungsdose/Line socket/Connecteur</p>	<p>77 AMP Superseal</p>	<p>89 Deutsch DT04</p>

Prozessanschluss/Process connection/Raccordement au process

<p>511 1/4-18 NPT</p>	<p>521 G 1/4</p>	<p>544 7/16-20 UNF-2A</p>
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

A Profildichtring/Profile seal/étoupe profilée G 1/4 B O-Ring/O-ring/Joint torique